

FICHA TECNICA




UNIDAD DE CONTROL DE PROCESOS 2009 EQUIPO DE ENSEÑANZA PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS DE CONTROL




Unidad especialmente diseñada para el estudio de procesos de control de Presión, Flujo, Nivel y Temperatura de agua mediante el control PID de Apertura a una Electrovalvula, de Frecuencia a una Motobomba, y de Ángulo de Fase a 2 Resistencias Térmicas.



Unidad que cuenta con 9 sensores que determinan las variables del proceso, 3 actuadores que ejercen el control PID del proceso, 1 agitador para uniformizar la temperatura del agua, y 4 compuertas manuales para controlar el flujo y gasto del proceso.

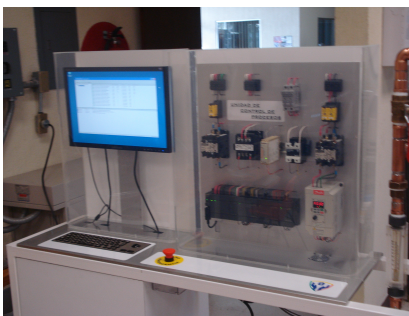

Adquisición y control de datos mediante una PC en comunicación serial con un PLC, por lo que el control de válvulas e instrumentación se hace mediante el software de control @CRODE_UCP en tiempo real.

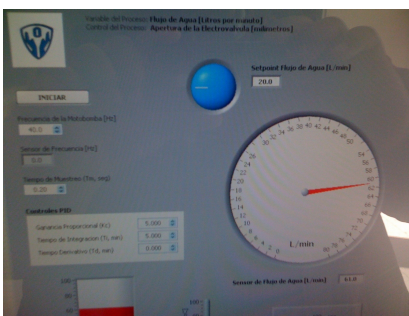

Software de control en ambiente gráfico que permite la puesta de parámetros, solución matemática PID del proceso de control, monitoreo, y manejo de datos mediante medidores, perillas, ventanas y gráficos digitales para un total de 7 diferentes procesos.

FICHA TECNICA

Características generales

PC Intel Pentium 4 @ 3 GHz y 512 Mb en RAM
Monitor Pantalla Amplia de 19" @ 1440 x 900 pixels
Teclado de Uso Rudo Contra Agua y Polvo

PLC S7-200 CPU 224 con 10 Salidas en Relevador
3 Módulos PLC con 8 Entradas y 4 Salidas Analógicas

Válvula de Globo con Accionamiento Eléctrico
Convertidor de Frecuencia con Salida Max de 5 A
Motobomba de 0.75 kW @ 220 VAC
2 Resistencias Térmicas de 1500 W @ 120 VAC

2 Depósitos de Agua de 78.8 Litros Cada Uno
Agitador Eléctrico de 1550 rpm
Válvula Solenoide de 2 Vías Normalmente Cerrado
4 Válvulas de Globo Manuales

Actuadores

Convertidor de Frecuencia con Salida de 0 a 60 Hz
Electrovalvula con Carrera de 0 a 6 mm
Relevador con Potencia de salida de 0 a 99%

Sensores (Exactitud a Plena Escala)

Sensor Digital de Presión ($\pm 1\%$)
Sensor Digital de Flujo ($\pm 2\%$)
Sensor Digital de Nivel ($\pm 0.25\%$)
Sensor Digital de Temperatura ($\pm 0.5\%$)
Sensor Digital de Apertura
Sensor Digital de Frecuencia ($\pm 0.5\%$)
Rotámetro ($\pm 4\%$)
Manómetro
Termómetro Bimetal

Alimentación Eléctrica

220 VAC @ 60 Hz

Consumo Eléctrico

Consumo Mínimo (Solo PC y Monitor)	1.4 A
Consumo Medio (Con Motor a 60 Hz)	4.8 A
Consumo Máximo (Con las Resistencias)	20 A

Dimensiones

2.15 m (Largo) x 2.05 m (Alto) x 0.51 m (Ancho)

Prácticas

Control PID de Presión mediante Frecuencia
Control PID de Presión mediante Apertura
Control PID de Flujo mediante Frecuencia
Control PID de Flujo mediante Apertura
Control PID de Nivel mediante Frecuencia
Control PID de Nivel mediante Apertura
Control PID de Temperatura mediante Ángulo de Fase

Características del Software de Control

Setpoint de la Variable del Proceso
Setpoint de Frecuencia (Rango de 30 a 60 Hz)
Setpoint de Apertura (Rango de 0 a 3 mm, y de 1 a 6 mm)

Setpoint del Tiempo de Muestreo [seg]
Setpoint de la Ganancia Proporcional (P)
Setpoint del Tiempo de Integración (I) [min]
Setpoint del Tiempo Derivativo (D) [min]

Sensor Digital de Presión (Rango de 0 a 200 kPa)
Sensor Digital de Flujo (Rango de 0 a 75 LPM)
Sensor Digital de Nivel (Rango de 0 a 100 %)
Sensor Digital de Temperatura (Rango de 0 a 100 Celsius)
Sensor Digital de Apertura (Rango de 0 a 6 mm)
Sensor Digital de Frecuencia (Rango de 0 a 60 Hz)

Control PID de Presión (Rango de 30 a 170 kPa)
Control PID de Flujo (Rango de 10 a 70 LPM)
Control PID de Nivel (Rango de 10 a 60 %)
Control PID de Temperatura (Rango de 10 a 60 Celsius)

Gráfica del Setpoint y Variable del Proceso
Gráfica del Control del Proceso
Capacidad de Exportar Datos en Formato xls (Excel)
Impresión de la Práctica



CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACION Y DESARROLLO DE EQUIPO CHIHUAHUA

AV HOMERO 350 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CP31109 CHIHUAHUA, CHIH
WWW.CRODECHIHUAHUA.EDU.MX